

## 公共下水道事業会計

### 《損益計算書》

収益	金額	費用	金額
営業収益	1億1,676万円	営業費用	3億1,275万円
営業外収益	2億8,270万円	営業外費用	6,132万円
特別利益	0円	特別損失	0円
収益合計	3億9,946万円	費用合計	3億7,407万円
		当年度純利益	2,539万円

### 《貸借対照表》

資産	金額	負債・資本	金額
固定資産	69億5,898万円	固定負債	38億9,075万円
		流動負債	2億8,219万円
		繰越収益	29億2,582万円
流動資産	4,215万円	資本金	0円
		剰余金	△9,763万円
資産合計	70億113万円	負債・資本合計	70億113万円

## 尾花沢市特定環境保全公共下水道事業会計

### 《損益計算書》

収益	金額	費用	金額
営業収益	958万円	営業費用	6,051万円
営業外収益	5,952万円	営業外費用	865万円
特別利益	0円	特別損失	0円
収益合計	6,910万円	費用合計	6,916万円
		当年度純利益	△6万円

### 《貸借対照表》

資産	金額	負債・資本	金額
固定資産	4億6,669万円	固定負債	3億1,472万円
		流動負債	5,800万円
		繰越収益	2億252万円
流動資産	1,484万円	資本金	0円
		剰余金	△9,371万円
資産合計	4億8,153万円	負債・資本合計	4億8,153万円

## 大石田町特定環境保全公共下水道事業会計

### 《損益計算書》

収益	金額	費用	金額
営業収益	847万円	営業費用	3,994万円
営業外収益	4,067万円	営業外費用	467万円
特別利益	0円	特別損失	0円
収益合計	4,914万円	費用合計	4,461万円
		当年度純利益	453万円

### 《貸借対照表》

資産	金額	負債・資本	金額
固定資産	6億716万円	固定負債	2億6,610万円
		流動負債	2,793万円
		繰越収益	2億7,476万円
流動資産	1,147万円	資本金	2,256万円
		剰余金	2,728万円
資産合計	6億1,863万円	負債・資本合計	6億1,863万円

## 公営企業経営健全化に係る資金不足比率について

特別会計の名称	令和4年度 資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	—	20.0%
公共下水道事業会計	—	20.0%
尾花沢市特定環境保全 公共下水道事業会計	—	20.0%
大石田町特定環境保全 公共下水道事業会計	—	20.0%


■尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 管理課 ☎23-2161



# 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 令和4年度決算報告

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合10月議会で承認された尾花沢市大石田町環境衛生事業組合の令和4年度決算を公表します。

## 一般会計

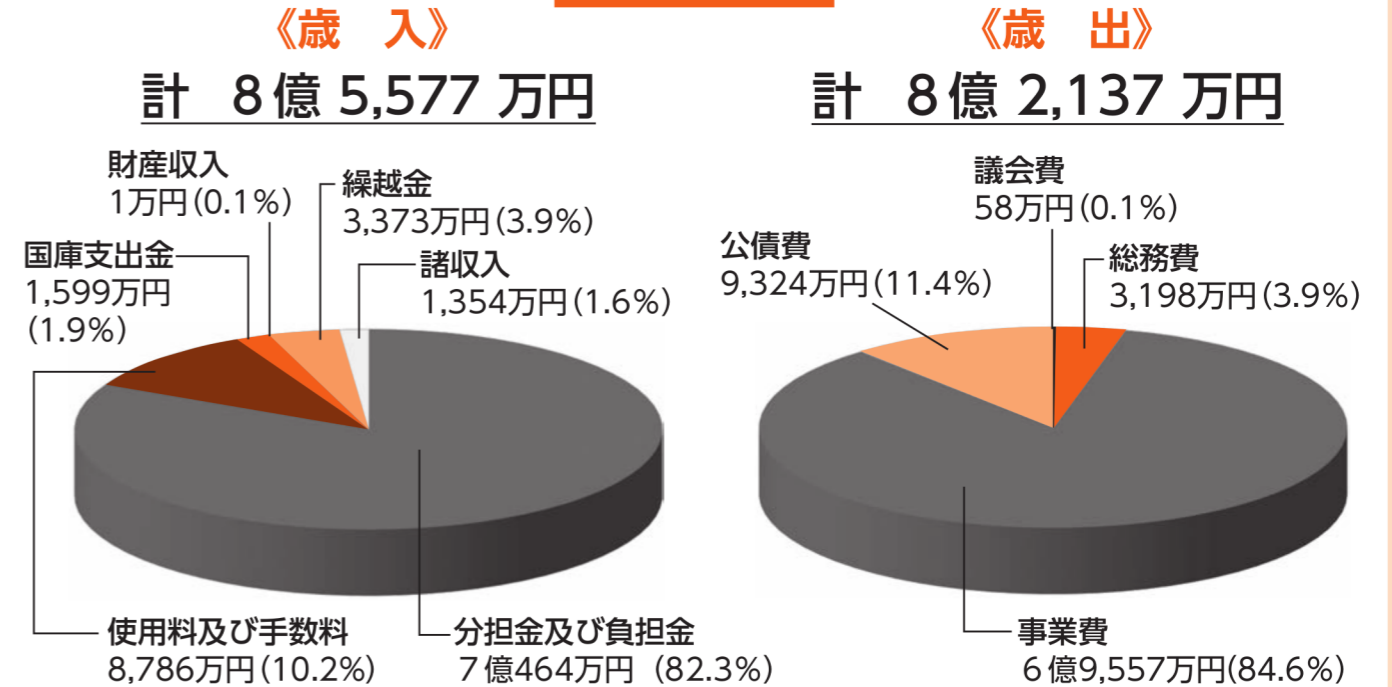

## 水道事業会計

### 《損益計算書》

収益	金額	費用	金額
営業収益	4億703万円	営業費用	3億8,866万円
営業外収益	5,068万円	営業外費用	2,039万円
特別利益	0円	特別損失	5万円
収益合計	4億5,771万円	費用合計	4億910万円
		当年度純利益	4,861万円

### 《貸借対照表》

資産	金額	負債・資本	金額
固定資産	50億9,544万円	固定負債	9億4,982万円
		流動負債	7,630万円
		繰延収益	9億9,562万円
流動資産	4億5,985万円	資本金	29億3,926万円
		剰余金	5億9,429万円
資産合計	55億5,529万円	負債・資本合計	55億5,529万円

## 参考

- ① 水道事業会計、公共下水道事業会計、尾花沢市特定環境保全公共下水道事業会計、大石田町特定環境保全公共下水道事業会計については、資金不足額がないため資金不足比率は算定されませんので「—」と記載しています。
- ② 資金不足比率が、経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定めなければなりません。水道事業会計、公共下水道事業会計、尾花沢市特定環境保全公共下水道事業会計、大石田町特定環境保全公共下水道事業会計については、これを下回っています。

## 冬期間の漏水事故にご注意！

冬期間は、低温による凍結で水道管や蛇口の破損等がおこりやすい時期です。漏水を防ぐため、外蛇口の雪囲い、水抜栓、電熱線の電源等の確認をお願いします。

### ★こんなときは注意してください

- ・一日中、外気温が氷点下（真冬日）のとき。
- ・旅行で家を留守にするなど、長期間水道を使用しないとき。

### ★水道の凍結を防ぐには？

水抜栓（不凍栓）による水道管の水抜きが効果的です。寒い冬、寝る前や家を留守にする場合は水抜栓を使ってください。

### ★水の抜き方（手動式）

- ①水抜栓のハンドルを右に止まるまで回す（時計回り）。
- ②家の中の蛇口を全部開ける。
- ③水が出ない状態を確認したら、蛇口を閉める。

■尾花沢市大石田町環境衛生事業組合  
上下水道課 ☎23-2161（内線15）